

DETALHE CAIXA D'ÁGUA

Sem Escala

LEGENDA - ÁGUA FRIA - PVC

- A 1 - Joelho 90 soldavel
- A 2 - Te 90 soldavel
- A 5 - Adaptador sold.c/curto c/bolsa e rosca
- A 6 - Joelho red. .90 sold. c/bucha latoa
- A 9 - Registro de Gaveta c/ canopla
- A10 - Te 90 de red. sold c/bucha latoa na bolsa central
- A11 - Registro de Pressao
- A12 - Luva soldavel e c/ rosca
- A14 - Bucha de reducao soldavel curta
- A15 - Tubo PVC soldavel marrom


LEGENDA - ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTO

- VS - VASO SANITÁRIO C/ CAIXA
- CH - CHUIVEIRO
- LAV - LAVATÓRIO
- MIC - MICTÓRIO
- PIA - PIA DE COZINHA


Centimetro:

FOLHA	ASSUNTO	FOLHA	ASSUNTO
01/03	Implantação do Sistema e Detalhes		
02/03	Detalhe dos Ambientes		
03/03	Detalhe dos Equipamentos		

OS DESENHOS E MATERIAS QUE CONSTAM DESTA PLANTA, CONSTITUEM TRABALHOS ORIGINAIS DO ENGENHEIRO/PROJETISTA. ESTES TRABALHOS NAO PODEM SER DUPLICADOS OU UTILIZADOS SEM O CONSENTIMENTO POR ESCRITO DO PROJETISTA.



ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LAGUNA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JAGUARUNA

Contratante:
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LAGUNA

Rua Rio Branco, 67, Vila Moana, Tubarão, SC
Fone: 48 3626 5711 - CEP: 88.705-160
www.amurel.org.br

Contratado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA

Rua Duque de Caxas, 290, Centro, Tubarão, SC
Fone: 48 3624 0138 - CEP: 88715-000
www.jaguaruna.sc.gov.br

Autor do Projeto: _____ Assinatura: _____

Nome do Projeto: **CENTRO DE CONVIVÊNCIA CRISTO REI V**

Projeto: _____

Coordenador: **Guilherme Cardoso da Faria**

Eng. Civil / Téc. em Engenharia

CREA/SC n° 0637975-0 / CFT-58 n° 891058740-6

Nome do Projeto: **ÁGUA FRIA**

Projeto: _____

Coordenador: **Eng. Civil / Téc. em Engenharia**

CREA/SC n° 0637975-0 / CFT-58 n° 891058740-6


Projeto:	Água Fria	Final
Coordenador:	Guilherme Cardoso da Faria	
Eng. Civil / Téc. em Engenharia		
CREA/SC n° 0637975-0 / CFT-58 n° 891058740-6		
Data:	Novembro de 2019	Área do Projeto:
195,25 m²		
Endereço da Obra:	Solicitação n°:	2019.41311
	Revisão:	01
	Escala:	INDICADA
		HDR: 0103

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NO PAVTO. TÉRREO

Escala: 1/50

RELACÃO DE MATERIAS - BARRILETE - ÁGUA FRIA-

DESCRIÇÃO	UNID.	DIMENSÃO	QUANT.
Joelho 90 soldavel	pc	25mm	2
Te 90 soldavel	m	25mm	2
Tubo PVC soldavel marrom	m	25mm	12,85

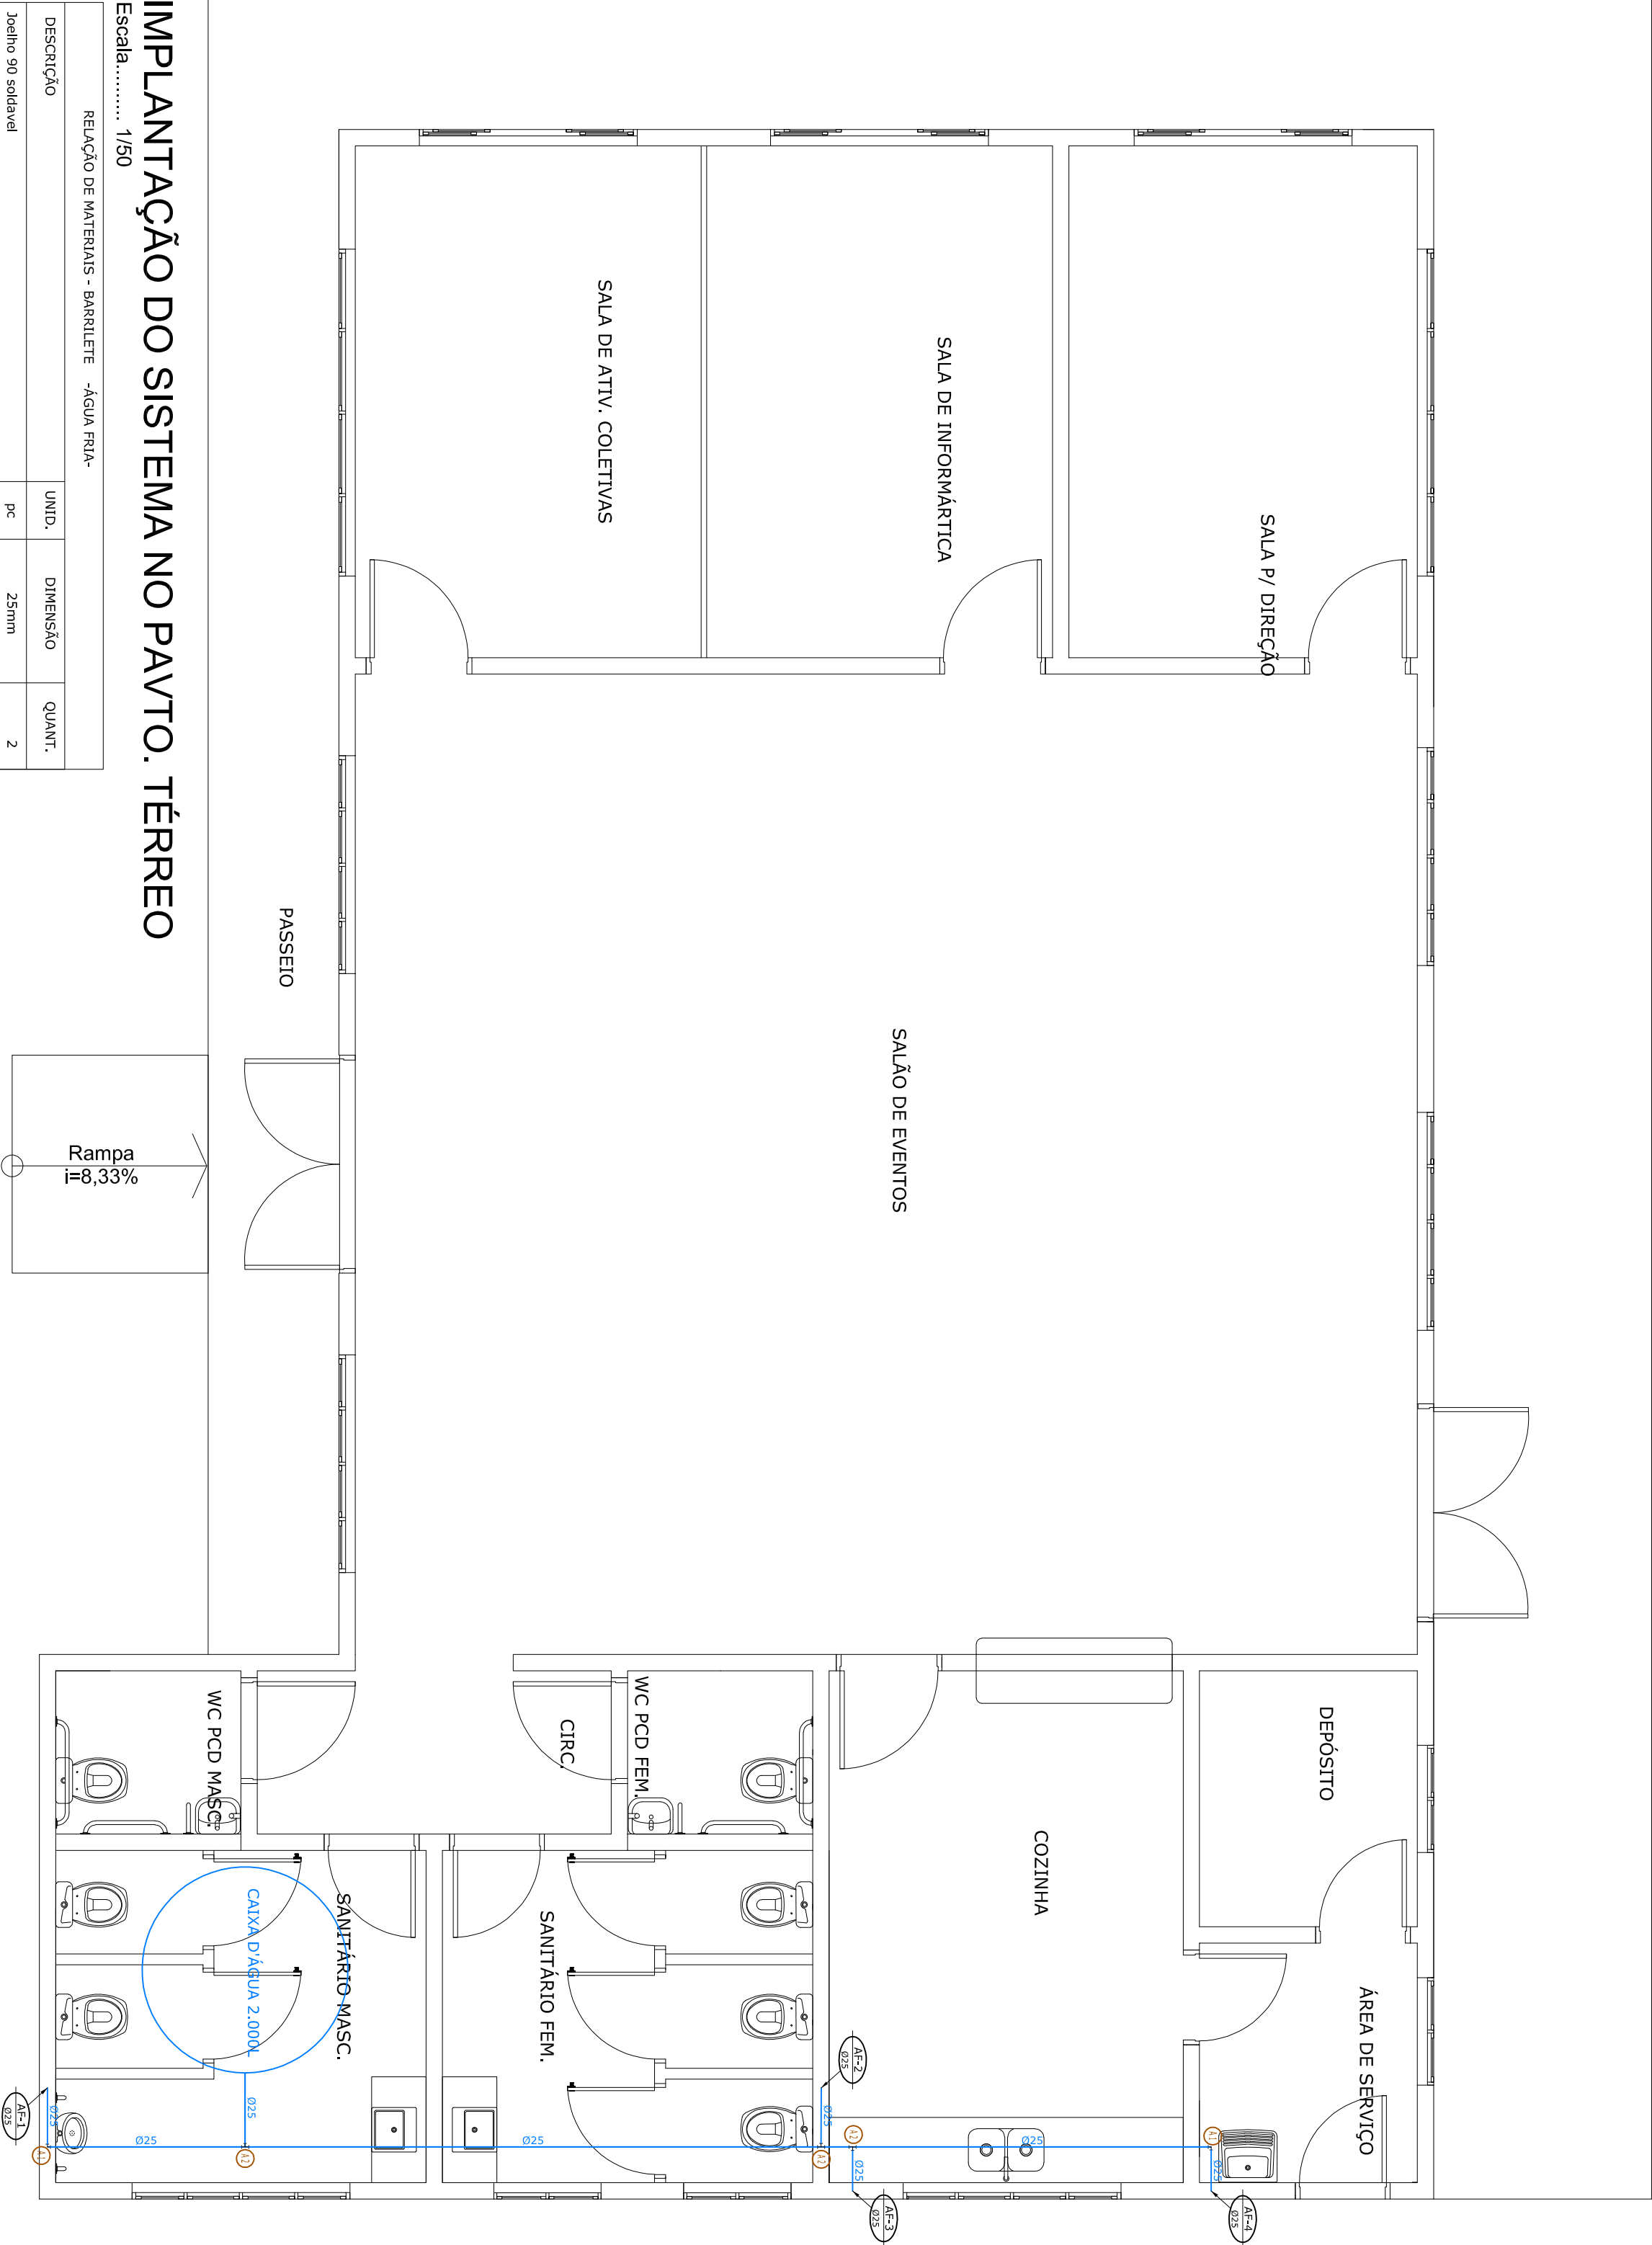

Rampa
i=8,33%