

IN 031/DAT/CBMSC - PLANO DE EMERGÊNCIA:

Art. 5° O plano de emergência contra incêndio deve conter:

- I - Procedimentos básicos na segurança contra incêndio;
- II - Dos exercícios simulados;
- III - Plantas de emergência;
- IV - Programa de manutenção dos sistemas preventivos.

Art. 6° Os procedimentos básicos na segurança contra incêndio serão:

- I - Alerta;
- II - Análise da situação;
- III - Apoio externo;
- IV - Primeiros socorros;
- V- Eliminar riscos;
- VI - Abandono de área;
- VII - Isolamento da área;
- VIII - Confinamento e combate a incêndio.

Art. 7° Exercícios simulados de abandono de área no imóvel, com a participação de toda a população fixa, devem ser realizados no mínimo duas (02) vezes ao ano (semestralmente);

Art.8° Após o término de cada simulado deve ser realizada uma reunião, com registro em ata, para avaliação e correção das falhas ocorridas, descrevendo no mínimo:

- I - Data e hora do evento;
- II - Número de pessoas que participaram do simulado;
- III - Tempo gasto para abandono total da edificação;
- IV - Atuação dos responsáveis envolvidos;
- V - Registro do comportamento da população;
- VI - Falhas em equipamentos;
- VII - Falhas operacionais;
- VIII - Outros problemas e sugestões levantadas durante o simulado.

§ 1° Os exercícios simulados deverão ser realizados uma vez com a comunicação prévia para o população do imóvel e uma segunda vez no ano sem a comunicação prévia;

§ 2° Todos os simulados deverão ser comunicados com no mínimo 24 horas de antecedência ao CBMSC;

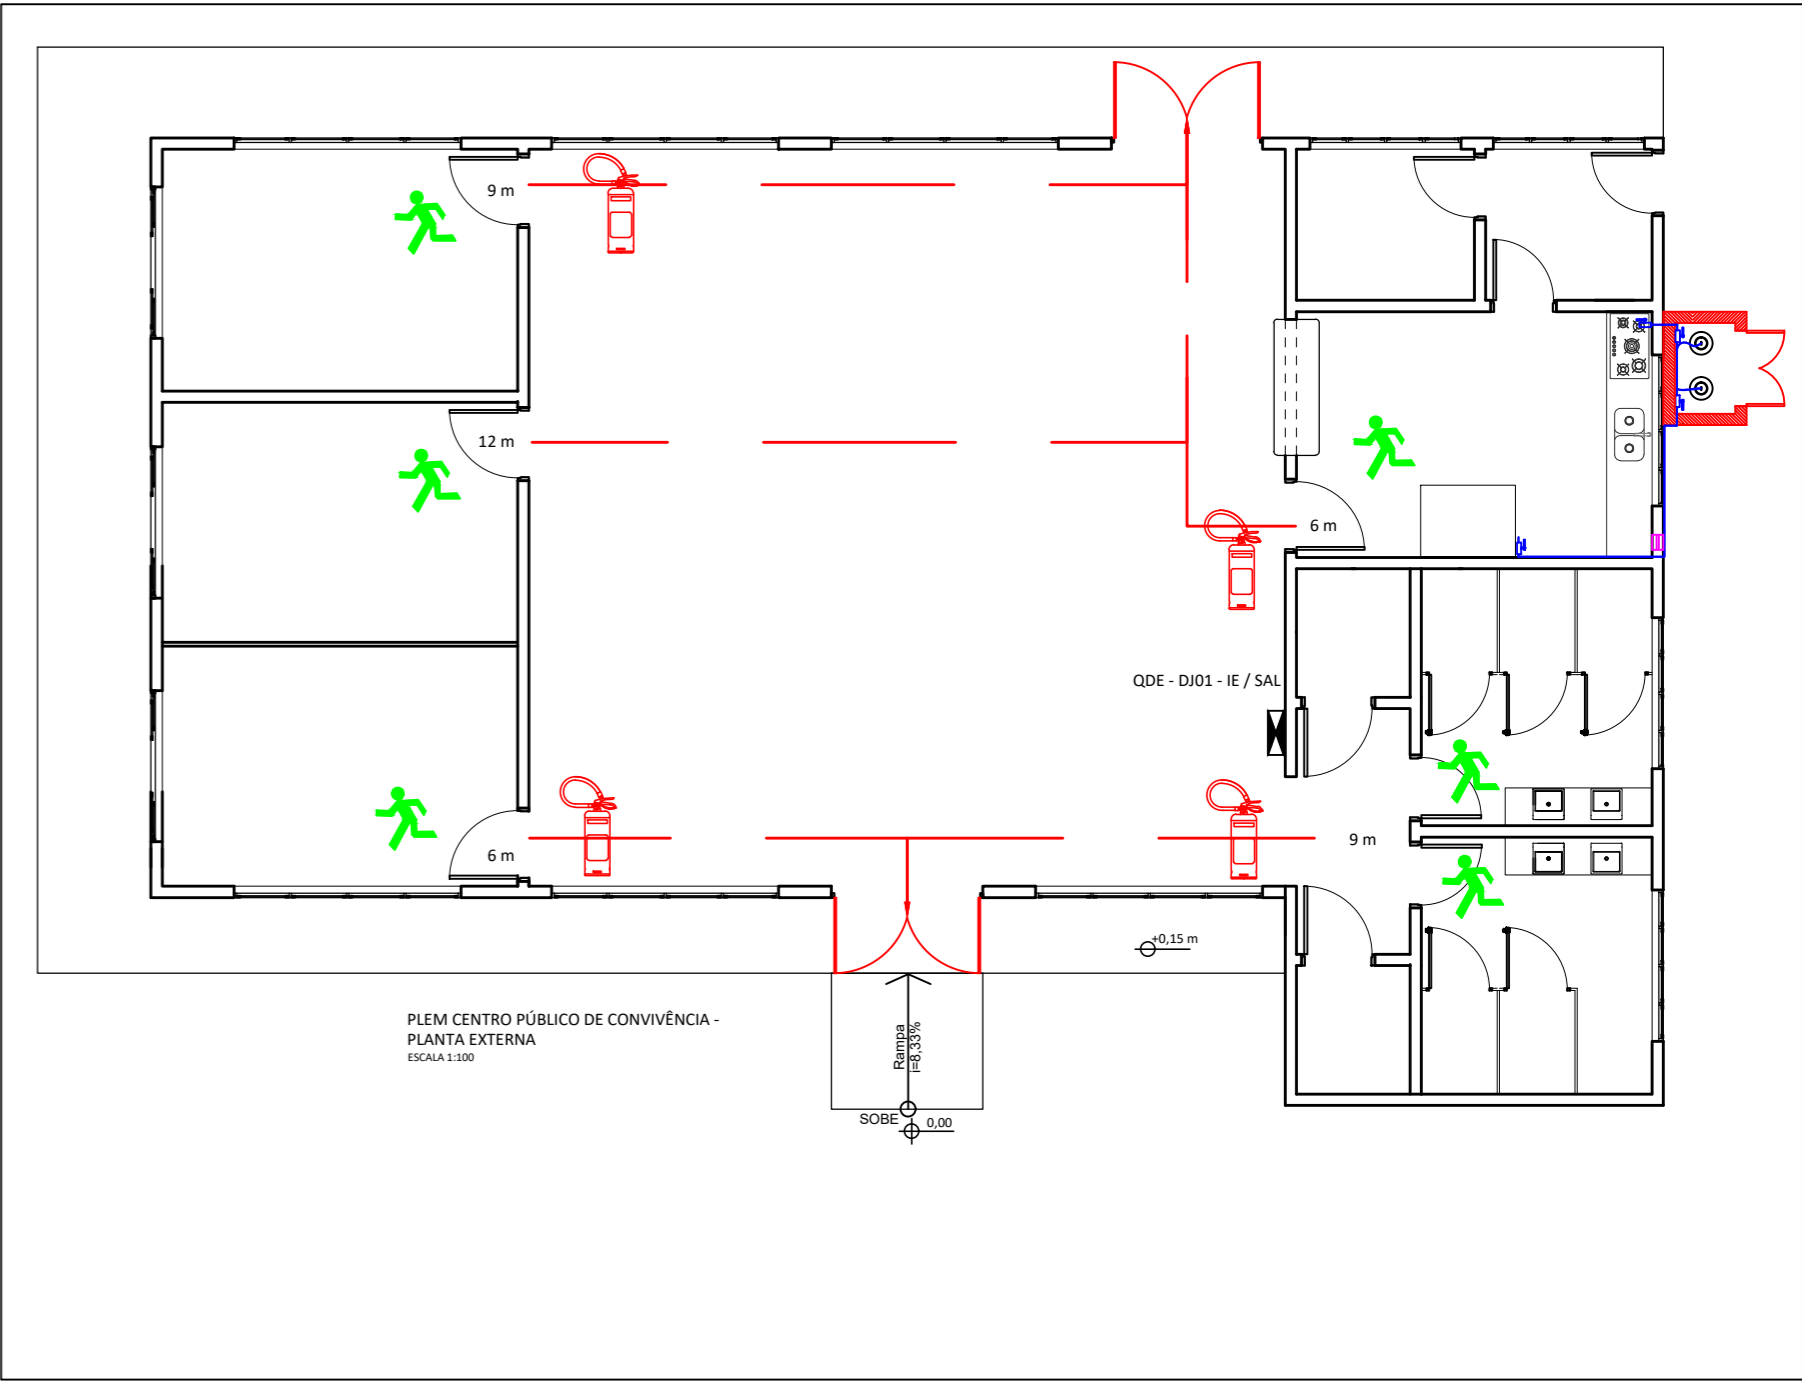
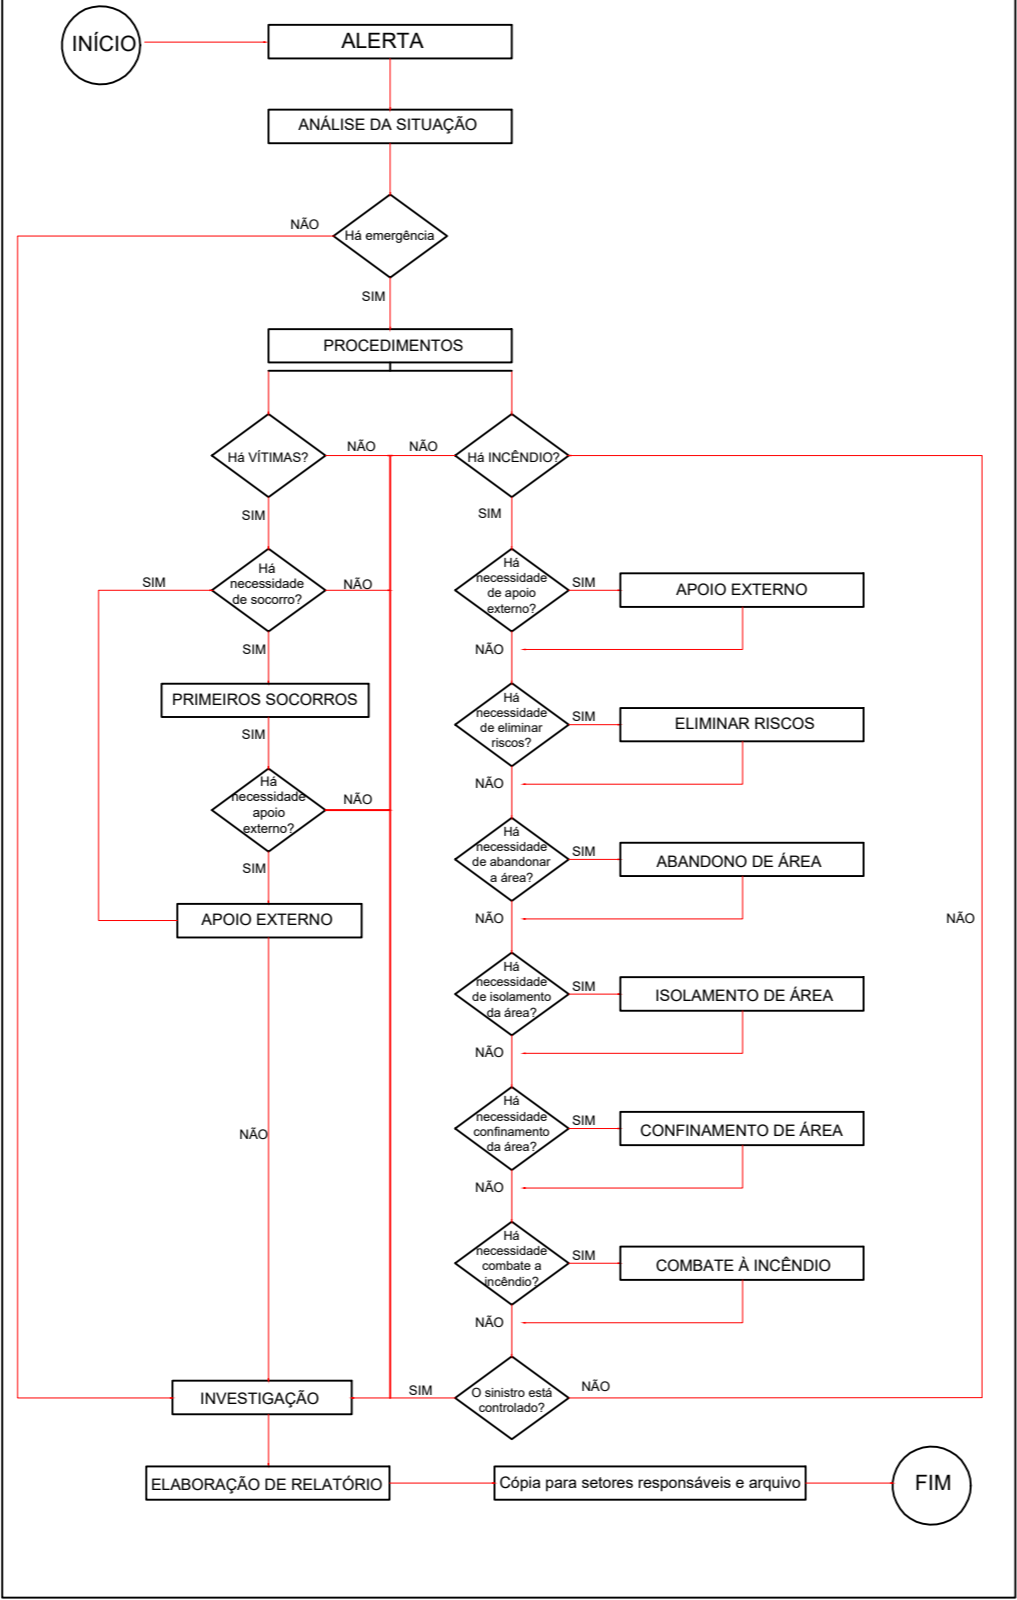
§ 3° Os exercícios simulados poderão ter a participação do CBMSC, mediante solicitação prévia e avaliação da Autoridade Bombeiro Militar conforme o caso.

Art. 12° O responsável pelo imóvel ou a brigada de incêndio deverá verificar a manutenção dos sistemas preventivos contra incêndio, registrando em livro: os problemas identificados e a manutenção realizada.




Art. 13° As observações mínimas nos sistemas serão as seguintes:

- I - Iluminação de emergência: verificar o seu funcionamento no mínimo a cada 90 dias;
- II - Saídas de emergência: verificar semanalmente a desobstrução das saídas;
- III - Sinalização de abandono de local: verificar o seu funcionamento a cada 90 dias;
- IV - Alarme de Incêndio: verificar o seu funcionamento a cada 90 dias;
- V - Sistema hidráulico preventivo: verificar semestralmente as mangueiras e hidrantes, devendo acionar o sistema, com abertura de pelo menos 01 hidrante durante a realização dos exercícios simulados;
- VI - instalações de gás combustíveis: verificar a condição de uso das mangueiras anualmente, os cilindros de GLP, a pressão de trabalho na tubulação e a validade do teste hidrostático;
- VII - Verificar as condições de uso e operação de outros sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico do imóvel;


FLUXOGRAMA DOS PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA



LEGENDA:

-  VOCÊ ESTÁ AQUI
-  EXTINTOR DE INCÊNDIO
-  ROTA DE FUGA

RESERVADO PARA CBMSC:

AMUREL ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LAGUNA REGISTRO CREA/SC 116.670-8		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JAGUARUNA
	Título	PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
	Referência	Conteúdo PLEM ROTA DE FUGA LEGENDA NOTAS
	CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA ÁREA = 190,87 m²	
	Endereço da Obra	RUA DIVO ALBINO COELHO - CRISTO REI - JAGUARUNA/SC
	Associado	Medidas Lineares
	MUNICÍPIO DE JAGUARUNA CNPJ/MF - 82.928.689/0001-74	Desenho
	Resp. Projeto	Data NOVEMBRO/2019
EDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA Eng. Eletricista e Seg. Trabalho - CREA NºA021.896-0	Folha Nº 03	
Nome do Arquivo 201941530	Ticket Nº INDICADA	
	Escala 04	