

Documentos em anexo

Não consta.

Condições de validade

Condições específicas

- Esta Licença Ambiental de Operação deverá estar disponibilizada no veículo de transporte objeto de licenciamento e exibida a autoridade competente quando solicitada;
- A ampliação/inclusão ou substituição de veículos da frota deve ser objeto de licenciamento ambiental;
- A exclusão de veículos da frota deve ser comunicada à IMA para que seja emitida a Declaração de Atualização de Frota - Exclusão;
- A alteração no quadro de motoristas, bem como das rotas de transporte devem ser comunicadas a IMA;
- A limpeza dos veículos e equipamentos de transporte rodoviários de produtos perigosos, exclusivamente no território catarinense, deve ser realizada em local devidamente licenciado para tal fim;
- Deve ser verificada a compatibilidade entre os equipamentos de transporte e os produtos/resíduos/rejeitos a serem transportados;
- Em caso de acidente envolvendo produtos perigosos, a empresa transportadora deverá comunicar a ocorrência de imediato ao setor de fiscalização do IMA. Em um prazo máximo de 15 (quinze) dias deverá ser apresentado ao IMA um relatório detalhado, com fotos da ocorrência e descrição dos danos ambientais causados, além das medidas de controle e de remediações adotadas;
- O condutor do veículo licenciado deve portar os seguintes documentos e equipamentos:
 - a. Carteira Nacional de Habilitação com a devida categoria para transporte de carga;
 - b. Carteira de Movimentação de Produtos Perigosos (MOPP);
 - c. Cópia da Licença Ambiental de Operação para transporte de produtos perigosos;
 - d. Cópia do certificado de capacitação do veículo, se couber;
 - e. Nota(s) Fiscal(is) do(s) produto(s) identificando o fornecedor e o recebedor;
 - f. Ficha de emergência do(s) produto(s) transportado(s);
 - g. Kit de Equipamento de Proteção Individual - EPI para cada ocupante do veículo;
 - h. Kit de emergência para transporte de produtos perigosos. Ver modelo (Anexo 5 - IN 77).

• **Após o recebimento da Licença Ambiental de Operação, no prazo de até 90 dias, o empreendedor deverá apresentar ao IMA o Certificado de Regularidade junto ao Cadastro Ambiental Legal (Cadastro Técnico Federal).**

• **Protocolar o Certificado de Regularidade junto ao Cadastro Ambiental Legal junto ao SGP-e 53009/2017).**

Responsabilidade técnica

Engenheiro Químico Anderson Pereira Martin;
CREA-SC 134180-4;
ART nº 6491207-2.

Observações

- I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor.
- II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.
- III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata Atlântica.
- IV. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento.
- V. De acordo com o artigo 40, Inciso III, parágrafo 4 da Lei Estadual 14.675/09, a renovação desta Licença Ambiental de Operação - LAO deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença ambiental.
- VI. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada a FATMA sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade / empreendimento licenciado por este documento.





Documento FATMA 00021017/2018

Dados do Cadastro

Entrada: 09/05/2018 às 15:59

Setor origem: FATMA/CRS - Coordenadoria de Desenvolvimento Ambiental de Criciúma

Setor de competência: FATMA/CRS - Coordenadoria de Desenvolvimento Ambiental de Criciúma

Interessado: CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

Classe: Comunicação Eletrônica sobre Recebimento de Documento

Assunto: Recebimento de Documento

Detalhamento: ENCAMINHA CERTIFICADO DE REGULARIDADE IBAMA
LAO 2149/2018
TPP 21724/TSP

157/185



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SC
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
VIA 1
CÓD. RENAVAM 418864349
R.N.T.R.C. *****
EXERCÍCIO 2019

CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

75.534.974/0001-54
CNPJ
PLACA MAH3087

DMI407 /
PLACA ANT / UF
34403312364752
CHASSI

CAR/CAMINHÃO/MEC.OPER.
ESPECIE TIPO
DIESEL

M. BENZ/LK ILLS
MARCA/ MODELO
1977 ANO/MOP

19.00T/143CV
CAP/POT/OIL
CATEGORIA ALUGUEL

I ISENTA
P V A
FAIXA LPVA
VENÇ. COTA ÚNICA
1º 2º 3º
VENÇ. COTAS
*** ** *
*** ** *
*** ** *

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) PARCELAMENTO / COTAS
PAGU

CSV1808563012018/SEM RESTRICOES

CRICIUMA/SC LOCAL
10550814
DATA 07/08/2019

Sup. Veículos - Mat. 514738-1
64 - DRP - CIRETRAN - CRICIUMA

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

SC Nº 015210504682 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO DATA EMISSÃO
2019 07/08/2019

VIA 1 75.534.974/0001-54 PLACA MAH3087

418864349 RENAVAM M. BENZ/LK ILLS MARCA/ MODELO

1977 ANO/MOP 34403312364752 CHASSI

5,65 FNS (R\$) PRÊMIO TARIFÁRIO

0,63 DEMATRAN (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$) 6,28

2,13 CUSTO DO BILHETE (R\$) 0,38 IOF (R\$) 16,79

31/07/2019 DATA DE QUILIZAÇÃO

SEGURODPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

JAN 2019

Estado de Santa Catarina
Escrivania de Paz de Siderópolis

Município de Siderópolis, Comarca de Criciúma
SUZANA FRECCIA ABATTI - Escrivã de Paz

Avenida General Osvaldo Pinto da Veiga, 386, Sala 01, Centro, Siderópolis - SC, 89860-000 - (48) 3436-3616 - cartoriofreccia@hotmail.com

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,66 | 1 Selo de Fiscalização Pago (FOB01482-KJHS) = R\$ 1,96 | ISS = R\$ 0,19 | Total = R\$ 5,89 | Recibo Nº: 128188

Selo Digital de Fiscalização FOB01482-KJHS
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Siderópolis - 03 de setembro de 2019



TÁBATA CRISTIANE PEIXOTO VIANA - Escrevente

Estado de Santa Catarina
Escrivania de Paz de Siderópolis

Município de Siderópolis, Comarca de Criciúma

SUZANA FRECCIA ABATTI - Escrivã de Paz
Avenida General Osvaldo Pinto da Veiga, 386, Sala 01, Centro, Siderópolis - SC, 89860-000 - (48) 3436-3616 - cartoriofreccia@hotmail.com

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,66 | 1 Selo de Fiscalização Pago (FOB01483-UO8D) = R\$ 1,96 | ISS = R\$ 0,19 | Total = R\$ 5,89 | Recibo Nº: 128188

Selo Digital de Fiscalização FOB01483-UO8D
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Siderópolis - 03 de setembro de 2019



TÁBATA CRISTIANE PEIXOTO VIANA - Escrevente

Em 28/10/2020 15:02:30

▼ Dados do Veículo de placa MAH3087							
Placa	Renavam	Placa Anterior	Tipo	Categoria	Espécie	Lugares	
MAH3087	418864349	DM1407 /	14-CAMINHAO	2-Aluguel	2-Carga	3	
Marca/Modelo	Fabricação/Modelo	Combustível	Cor	Carroceria	Categoria DPVAT		
313499 - M.BENZ/LK 1113 (Nacional)	1977/1977	3-Diesel	2-AZUL	116-MECAN OPERAC	10		
Nome do Proprietário Atual	Nome do Principal Condutor			Recadastrado DETRAN			
CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA				DetranNet			
Nome do Proprietário Anterior				Origem dos Dados do Veículo			
JOSE ANTONIO SILVEIRA				CADASTRO			
Município de Emplacamento	Licenciado	Data de aquisição		Situação			
CRICIUMA	2019 em 07/08/2019 através do	Licenciamento Anual on-line (CRLV)		04/02/1994		EM CIRCULAÇÃO	
Restrição à Venda							
Sem gravame							
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame							
Nenhuma informação pendente até esta data							
Restrições							
Nenhuma restrição registrada até esta data							
▼ Autorização de Estampagem							
Nenhuma autorização de estampagem em aberto cadastrada para este veículo.							
▼ Listagem de Débitos							
Nenhum débito em aberto cadastrado para este veículo.							
▼ Listagem IPVA Notificados / Divida Ativa							
Nenhuma notificação de IPVA para este veículo.							
▼ Histórico de Infrações Notificadas							
Nenhuma Notificação de Autuação para este veículo até o momento.							
▼ Infrações em Autuação							
Nenhuma Notificação de Autuação em aberto para este veículo até o momento.							
► Listagem de Multas							
Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo até o momento.							
▼ Último Processo							
Nenhum processo cadastrado para este veículo.							
▼ Recurso de Infração							
Processo	Numero do Auto	Detalhamento da Infração			Resultado do Processo		
Indicação Condutor 809/2017 Em 14/08/2017 requerido pelo Proprietário	TIMBO-008756-0000103025-7455-0	TRANSITAR EM VEL SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% Em TIMBO no dia 05/07/2017 às 14h23min RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1441 FX2 RODEIO/CENTRO			INDEFERIDO em 29/08/2017		

Não Possui valor como NADA CONSTA !

159/185



Outros convênios

G337311057496849037
31/07/2020 11:10:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.24
3226303226

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONFER CONSTRUTORA FERNAN
AGENCIA: 3226-3 CONTA: 9.363-7
EFETUADO POR: JAQUELINE GALLI

=====		
Convenio	DARE SANTA CATARINA	
Codigo de Barras	85650000001-8	23530024700-6
	04252884540-9	00200021353-4
Data do pagamento		31/07/2020
Valor Total		123,53

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JA073765 JAQUELINE GALLI.

160/185

31/07/2020 11:10:23



ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8565000001-8 23530024700-6 04252884540-9 00200021353-4

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 418864349		02 Número DetranNET 425288454	
Nome/Razão Social CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 75.534.974/0001-54		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	
Informações Adicionais		06 Vencimento 30/09/2020	
Placa: MAH3087 Venc. Original: 30/09/2020		07 Principal 123,53	
Marca/Modelo: M.BENZ/LK 1113		08 Multa (0,00%) 0,00	
Cidade da Placa: CRICIUMA (8089)		09 Juros (0,00%) 0,00	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		10 Correção Monetária 0,00	
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		11 Total a Pagar 123,53	

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 418864349		02 Número DetranNET 425288454	
Nome/Razão Social CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 75.534.974/0001-54		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	
Informações Adicionais		06 Vencimento 30/09/2020	
Placa: MAH3087 Venc. Original: 30/09/2020		07 Principal 123,53	
Marca/Modelo: M.BENZ/LK 1113		08 Multa (0,00%) 0,00	
Cidade da Placa: CRICIUMA (8089)		09 Juros (0,00%) 0,00	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		10 Correção Monetária 0,00	
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		11 Total a Pagar 123,53	

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 418864349		02 Número DetranNET 425288454	
Nome/Razão Social CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 75.534.974/0001-54		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	
Informações Adicionais		06 Vencimento 30/09/2020	
Placa: MAH3087 Venc. Original: 30/09/2020		07 Principal 123,53	
Marca/Modelo: M.BENZ/LK 1113		08 Multa (0,00%) 0,00	
Cidade da Placa: CRICIUMA (8089)		09 Juros (0,00%) 0,00	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		10 Correção Monetária 0,00	
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		11 Total a Pagar 123,53	

Autenticação Mecânica

8565000001-8 23530024700-6 04252884540-9 00200021353-4



161/185

29/07/2020 09:40





Outros convênios

G337311057496849039
31/07/2020 11:10:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.47
3226303226

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONFER CONSTRUTORA FERNAN
AGENCIA: 3226-3 CONTA: 9.363-7
EFETUADO POR: JAQUELINE GALLI

=====
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86610000000-3 05780924860-2
80004188643-6 49002112025-1

Data do pagamento 31/07/2020
Valor em Dinheiro 5,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5,78

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JA073765 JAQUELINE GALLI.

E


162/185

B

P

31/07/2020 11:10






Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

8661000000-3 05780924860-2
80004188643-6 49002112025-1

RECIBO DO SACADO

Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		Data Emissão 29/07/2020	Vencimento 31/07/2020
Sacado CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA		Nosso Numero 01010000425288456	Chassi 34403312364752
Demonstrativo		Valor do Documento 5,78	
<p>Placa: MAH3087 Marca / Modelo: M.BENZ/LK 1113 Renavam: 00418864349</p> <p>Débito.....: Seguro DPVAT (Cota Unica) Exercício: 2020</p> <p>Venc. Original: 31/07/2020 Valor Original: 5,78</p> <p>Valor Atualizado: 5,78</p>			

Autenticação Mecânica



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

8661000000-3 05780924860-2
80004188643-6 49002112025-1

163/185

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA		Vencimento 31/07/2020
Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		Código Seguro 01
Proprietário CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	CPF/CNPJ 75.534.974/0001-54	Exercício 2020
Chassi 34403312364752	Renavam 418864349	Placa MAH3087
Instruções 1) Não conceder qualquer desconto ou abatimento.		Nosso Número 01010000425288456
		Prêmio Líquido 5,76
		IOF (0,38%) 0,02
		Prêmio Total 5,78
		Código Baixa:
Sacado CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA - CPF/CNPJ: 75.534.974/0001-54		

Autenticação Mecânica



corte aqui

29/07/2020 07:07



PLANO DE AÇÃO EMERGÊNCIAL

95201

TABELIONATO
DE NOTAS E PROTESTO DE
CRICIUMA
Tabelião: Oziel Francisco de Sousa
Rua Santo Antônio, 141 - Centro - Criciúma/SC
CEP: 88801-140 - Fone/fax: (48) 3045-7400



AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente copia fotostática que confere com o original que me foi apresentado. Criciúma-SC, terça-feira, 8 de setembro de 2020.

Francisco da Costa e Silva Passos - Escrevente Notarial
mol: R\$4,00 + Selo: R\$2,80 = Total: R\$6,80. 897890
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FTL46113-7F01
www.cartoriocriciúma.com.br - Consulte em: selo.tjsc.jus.br



Identificação da Empresa

Razão Social: CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

Nome Fantasia: CONFER

CNPJ: 75.534.974/0001-54

Endereço: Rua Álvaro Catão, 205

Bairro: Operária Nova

Cidade / UF: Criciúma/SC

CEP: 88.809-050

Telefone: (48) 3433 5001

Telefone Emergência: (48) 9988 6103

Caracterização da CONFER

Ramo de Atividade: Construção de rodovias e ferrovias

Identificação do Responsável Legal

Nome: Rafael Fernandes

Cargo: Sócio/Gerente

Tel. Comercial: (48) 3433 5001


Tel. Celular: (48) 9932 9377

Responsável pela Atualização do PAE

Nome: Paulo Vilassa

Cargo: Engenheiro de Segurança

Tel.: (48) 9988 6103



AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia fotostática que confere com o original que me foi apresentado Criciúma-SC, terça-feira, 8 de setembro de 2020.

Francisco da Costa e Silva Passos - Escrevente Notarial
Tm: R\$4,00 + Selo: R\$2,80 = Total: R\$6,80. 897890
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FTL46114-MSV9
www.cartoriocriciúma.com.br - Consulte em: selo.tjsc.jus.br



96201

INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo do Plano

Este Plano de Atendimento Emergencial é gerenciado pela CONFER, tendo como finalidade de:

- a) Orientar pessoas e equipes responsáveis pelo atendimento a emergências, definindo as primeiras ações a serem adotadas, e os recursos humanos e materiais disponíveis.
- b) Estabelecer procedimentos técnicos e administrativos, com base em Legislações e Normas Brasileiras, contemplando todas as fases de acidentes que eventualmente possam ocorrer.
- c) Atuar, de forma organizada e eficaz, em situações de emergência, para que a estratégia de combate implementada, possa neutralizar os efeitos do derramamento ou minimizar suas consequências.
- d) Identificação, controle e extinção das situações emergenciais, no menor espaço de tempo possível.
- e) Evitar ou minimizar os impactos negativos dos acidentes sobre a população da área afetada, ao meio ambiente e a equipamentos e instalações da CONFER e de terceiros.

1.2 Metodologia do Plano

A metodologia de trabalho a ser utilizada prevê um planejamento de resposta à emergência envolvendo fases distintas que devem ser periodicamente testadas, avaliadas e aprimoradas. O plano aborda critérios de controle para minimizar as consequências, abordando os seguintes tópicos principais:

Acionamento – Avaliação – Medidas de Controle – Ações de Recuperação do Meio Ambiente.

Estes tópicos serão subdivididos em três fases distintas:

Fase Operativa de Ações: Acionamento, avaliação e mobilização de recursos.

Fase Estratégica: Onde se estabelecem funções e responsabilidades, alcance do plano e sua cobertura geográfica.

Fase Operativa de Combate à Emergência: Onde se estabelecem medidas de controle e ações de recuperação do meio ambiente.

Informações Referenciais: Onde se estabelecem os produtos manipulados /transportados e procedimentos básicos e gerais por classe de risco.

2º. TABELIONATO
OBS.: Ato de reconhecimento
ou autenticação no verso.



97201

1.3 Considerações Gerais

No evento de qualquer emergência, as prioridades durante esta situação devem seguir a seguinte ordem:

1. Salvar a Vida Humana.
2. Proteger o meio ambiente.
3. Proteger os equipamentos e instalações da CONFER e de terceiros.
4. Manter a imagem e reputação da CONFER
5. Retornar a operação normal.

As ações de combate e controle as emergências terão prioridade sobre as demais atividades da CONFER enquanto perdurar a situação emergencial.

A coordenação do combate e controle de emergências é exercida em tempo integral e com dedicação exclusiva.

Qualquer acidente que apresente agressão ao meio ambiente, deve ser imediatamente comunicado às autoridades municipais, órgãos de controle ambiental municipal e estadual e Defesa Civil.

A importância para a CONFER em salvar a vida humana, proteger o meio ambiente, os seus equipamentos e instalações de terceiros são demonstradas pela aplicação de procedimentos de investigação e análise de acidentes com o objetivo de registrar todos os fatos envolvidos, de modo a:

1. Assegurar que sejam relatadas todas as situações de não-conformidades e acidentes;
2. Orientar uma análise e investigação das causas dos acidentes visando à determinação de ações preventivas ou corretivas necessárias para eliminá-las ou reduzir as suas consequências;
3. Coletar informações para subsidiar melhorias e revisões no presente Plano.

São princípios orientadores do PAE aqueles reconhecidos como princípios gerais do direito ambiental brasileiro, e citados no Decreto nº 5.098/04 - Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos - P2R2, tais como:

- I. Princípio da informação;
- II. Princípio da participação;
- III. Princípio da prevenção;

2º. TABELIONATO
OBS.: Ato de reconhecimento
ou autenticação no verso.



- IV. Princípio da precaução;
- V. Princípio da reparação; e,
- VI. Princípio do poluidor-pagador

1.4 Legislação Pertinente

- Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1.981;
- Decreto-Lei nº 2.063, de 06 de outubro de 1.983;
- Constituição Federal de 1.988;
- Lei Federal nº 9.695, de 12 de fevereiro de 1.998;
- Decreto Federal nº 66.044, de 18 de maio de 1.988;
- Lei Federal nº 9.066, de 28 de abril de 2.000;
- Resolução ANTT nº 420, de 12 de fevereiro de 2.004, e atualizações;
- Decreto Federal nº 5.098, de 03 de junho de 2.004.
- Norma ABNT NBR 15480 de 07 de Novembro de 2007 – Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos – Plano de Ação de Emergência (PAE) no Atendimento a Acidentes;
- Outras Normas Brasileiras Regulamentadoras em vigor;

l.

99201

2 FASE OPERATIVA DE AÇÕES

2.1 Identificação da EMPRESA

Razão Social: CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

Nome Fantasia: CONFER

CNPJ: 15.834.074/0001-54

Endereço: Rua Álvaro Catão, 205

Bairro: Operária Nova

Cidade / UF: Criciúma/SC

CEP: 86.809-050

Telefone: (48) 3433 5001

Telefone Emergência: (48) 9988 6103

2.2 Caracterização da CONFER

Ramo de Atividade: Construção de rodovias e ferrovias



Tabelião: Oziel Francisco de Sousa
Rua Santo Antônio, 141 - Centro - Criciúma/SC
CEP: 88801-440 - Fone/fax: (48) 3046 7400



AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia fotostática que confere com o original que me foi apresentado Criciúma-SC, terça-feira, 8 de setembro de 2020.

Francisco da Costa e Silva Passos - Escrevente Notarial
Emol: R\$4,00 + Selo: R\$2,80 = Total: R\$6,80. 897890
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FTL46117-99ZJ
www.cartoriocriciúma.com.br - Consulte em: selo.tjsc.jus.br



l.

l.

2.3 Identificação do Responsável Legal

Nome: Rafael Fernandes

Cargo: Sócio/Gerente

Tel. Comercial: (48) 3433 5001

Tel. Celular: (48) 9932 9377

2.4 Responsável pela Atualização do PAE

Nome: Paulo Vilassa

Cargo: Engenheiro de Segurança

Tel., (48) 9988 6103



Tabellião: Oziel Francisco de Sousa
Rua Santo Antônio, 141 - Centro - Criciúma/SC
CEP: 88801-440 - Fone/fax: (48) 3046.7400



AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia fotostática que confere com o original que me foi apresentado. Criciúma-SC, terça-feira, 8 de setembro de 2020.

Francisco da Costa e Silva Passos - Escrivente Notarial
Valor: R\$4,00 + Selo: R\$2,80 = Total: R\$6,80 - 897890
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FTL46118-5066
www.cartoriocriciúma.com.br - Consulte em: selo.fisc.jus.br



2.5 Acionamento do Plano

O acionamento do plano deve seguir uma sequência lógica de atuação a fim de agilizar o processo de atendimento emergencial, observando-se os aspectos de segurança.

Sequência de Atuação:

Chegando ao local:

- Manter-se a distância segura da fonte de poluição;
- Estar atento para a possibilidade de inalação de gases, vapores ou fumaça;
- Não pisar ou caminhar sobre o produto;
- Permanecer afastado de áreas baixas, mantendo sempre o vento pelas costas (alguns gases são mais pesados que o ar e tendem a se manter ao nível do solo);
- Não fumar;
- Verificar o tempo de exposição possível ao produto;
- Sinalizar a área;
- Manter as pessoas afastadas do local do evento;
- Isolar imediatamente a área de derramamento/vazamento de produtos perigosos;
- Efetuar o isolamento, utilizando cordas, cones, fitas, etc;
- Contatar a CONFER juntamente com outras entidades de emergência pelos telefones:

CONFER: (48) 3433 5009

Corpo de Bombeiros: 193

Polícia Rodoviária: 191

Polícia Militar: 190

100201



SAMU: 192

Técnico responsável: (48) 9988 6103

Repasse as informações básicas:

- a) Descrever o evento acidental;
- b) Identificar o grau de risco às pessoas e meio ambiente;
- c) Descrever o local e as condições climáticas;
- d) Informar os meios de comunicação de que dispõe no momento;
- e) Mencionar a necessidade de participação de órgão de governo

- Verificar a própria capacitação para a ação;
- Não superestimar a capacidade de análise. Ouvir, analisar e extrair informações das pessoas presentes. Considerar todas as informações;
- Nunca subestimar as possibilidades de contaminação e demais riscos decorrentes do evento;
- Realizar uma avaliação inicial do evento acidental. Esta avaliação irá possibilitar que se estabeleça a estratégia de combate a ser utilizada, que quando implementada com o critério e o cuidado que a situação requer, pode significar o sucesso de toda a operação. Não existe uma regra previamente estabelecida. O procedimento a ser adotado é o imediato levantamento de todas as informações disponíveis, com relação ao evento propriamente dito e as características da região de entorno.

2.6 Plano de viagem

Às 18:00h de cada dia a viagem será interrompida e o caminhão estacionado em um dos postos que possua estacionamento de cargas perigosas. A viagem reinicia sempre no dia seguinte às 06:00h. o motorista deverá entrar em contato com a empresa a cada parada, relatando os principais fatos relevantes do trecho da viagem.

2.6.1 A viagem será interrompida em casos como:

- Torrente forte que coloque risco a viagem;
- Pane no sistema eletro-mecânico do veículo;

2º. TABELIONATO
OBS.: Ato de reconhecimento
ou autenticação no verso.

101201



- Indisposição física do motorista.

2.6.2 Documentação para a viagem.

- Documentação de identificação e habilitação do motorista;
- Documentação do veículo;
- Envelope de emergência;
- Ficha de emergência;
- Cópia da Licença para o Transporte do Produto.

3. PLANO DE GERENCIAMENTO

3.1 Equipe de Trabalho

A equipe de trabalho é integrada por profissionais capacitados como: Engenheiro Ambiental, Engenheiro de Segurança e motorista com curso de habilitação para transporte de Produtos Perigosos.

Os mesmos estão aptos a realizar, além das funções inerentes ao serviço de manipulação, manuseio, transporte de produtos perigosos, as atividades relacionadas com Segurança do Trabalho, a saber:

- Aplicação dos primeiros socorros aos companheiros de trabalho;
- Combate a focos de incêndio, com extintores de incêndio;
- Utilização de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC's (Equipamento de proteção Coletiva) para trabalhos com tais produtos;
- Implementação do Plano de Emergência e Contingência.

3.2 Sistemas de Proteção:

Os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC's (Equipamentos de Proteção Coletiva) a serem utilizados para trabalhos envolvendo produtos ou resíduos químicos, classe I, IIA e IIB são aqueles preconizados pela NBR 8371 da ABNT.

3.2.1 EPC's (Equipamentos de Proteção Coletiva)

- Sistema de ventilação e exaustão;
- Sistema de revestimento plástico e impermeabilização de solo e piso;

2º. TABELIONATO
OBS.: Ato de reconhecimento
ou autenticação no verso.



102201

- Cones e placas de sinalização indicando áreas de trabalho e de utilização de EPI's;
- Estojo de emergência e primeiros socorros;
- Água potável e sabão neutro;
- Vaselina líquida

2.2.2 EPI's (Equipamentos de Proteção Individual)

- Máscara facial com filtro;
- Botas de plástico;
- Óculos de segurança;
- Traje, jaqueta, calça e avental de Tyrec;
- Capacete de proteção;
- Luvas de acetato de nitrila.

[Handwritten mark]

103201

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE CRICIUMA
 Tabelião: Oziel Francisco de Sousa
 Rua Santo Antônio, 141 - Centro - Criciúma/SC
 CEP 89901-440 - Fone/fax: (48) 3046.7400



AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia fotostática que confere com o original que me foi apresentado. Criciúma-SC, terça-feira, 8 de setembro de 2020.



Francisco da Costa e Silva Passos - Escrevente Notarial
 Valor: R\$4,00 + Selo: R\$2,80 = Total: R\$6,80. 897890
 Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FTL46122-BKJL
 www.cartoriocricuiuma.com.br - Consulte em: seio.tjsc.jus.br

[Large handwritten signature]


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]




4. PLANO DE CONTINGÊNCIA - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

4.1 Fluxograma para o motorista

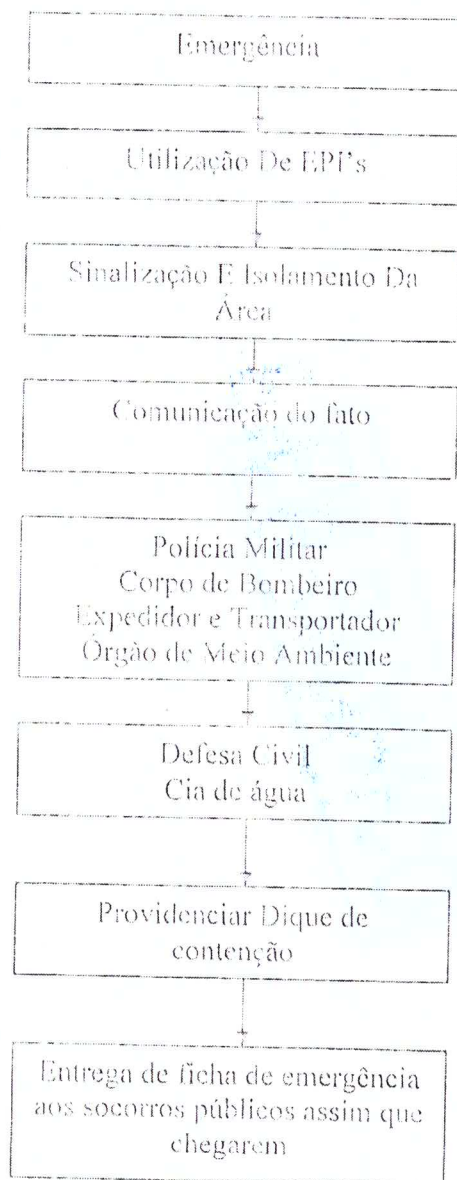

104201




AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia fotostática que confere com o original que me foi apresentado. Criciúma-SC, terça-feira, 8 de setembro de 2020.

Francisco da Costa e Silva Passos - Escrevente Notarial
Valor: R\$4,00 + Selo: R\$2,80 = Total: R\$6,80 / 897890
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FTL46123-6QMT
www.cartoriocriciúma.com.br - Consulte em: seio.tjsc.jus.br



4.2 Pelo primeiro no local

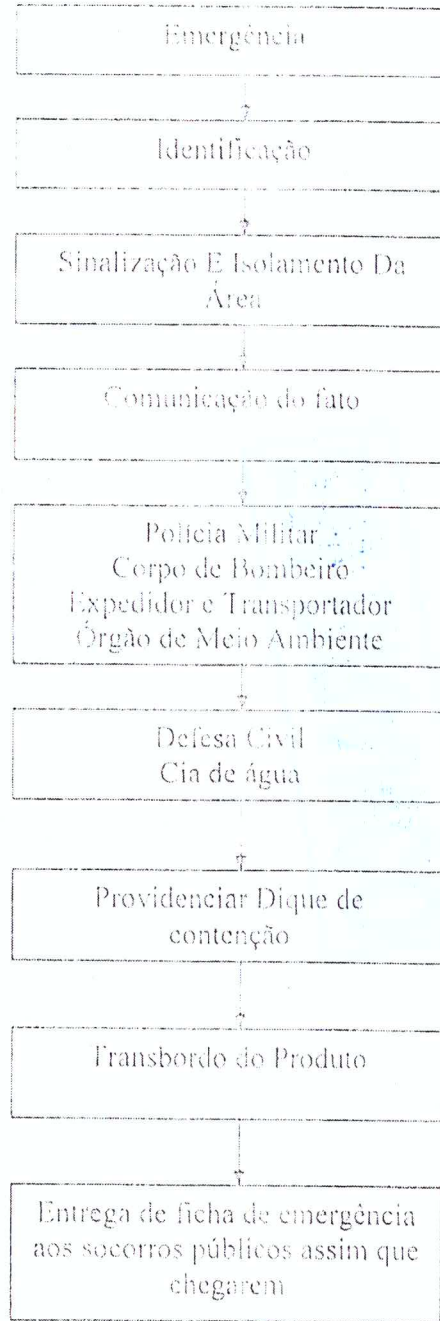

2

9

Handwritten signature

105201

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE CRICIÚMA
Tabelião: Oziel Francisco de Sousa
Rua Santo Antônio, 141 - Centro - Criciúma/SC
CEP: 89801-440 - Fone/fax: (48) 3046.7400



AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia fotostática que confere com o original que me foi apresentado.
Criciúma-SC, terça-feira, 8 de setembro de 2020.



Francisco da Costa e Silva Passos - Escrivente Notarial
nol: R\$4,00 + Selo: R\$2,80 = Total: R\$6,80. 897890
lo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FTL46124-DALO
www.cartoriocriciúma.com.br - Consulte em: selo.tjsc.jus.br



4.3 Comunicação

Os motoristas viajarão com todos os telefones dos órgãos ambientais para um possível contato caso ocorra algum acidente.

OBS: para não ficar sem comunicação em caso o acidente ocorra em uma região que não possui telefonia pública, cada motorista deve viajar com telefone celular, e se a área for de difícil sinal a viagem deverá ser programada por tempo com comunicação de saída e chegada ao local.

4.4 Equipamentos principais disponíveis para caso de acidente:

- Material de absorção
- Máscara de segurança
- Kits de emergência
- Kit de coleta
- Massa epóxi
- EPI's
- Embalagens vazias para condicionamento de material derramado
- Caminhão reserva para possível baldiação



Tabellação: Oziel Francisco de Sousa
Rua Santo Antônio, 141 - Centro - Criciúma/SC
CEP: 89301-440 - Fone/fax: (48) 3046.7400



AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia fotostática que confere com o original que me foi apresentado Criciúma-SC, terça-feira, 8 de setembro de 2020.

Francisco da Costa e Silva Passos - Escrevente Notarial
Valor: R\$4,00 + Selo: R\$2,80 = Total: R\$6,80. 897890
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FTL45125-VMLN
www.cartoriocriciúma.com.br - Consulte em: seio.tjsc.jus.br



106201

4.5 Ação de Controle

- No caso de ocorrência de acidente, o plano ação imediata de todo o aparato de segurança integrado do veículo, que possui recursos para controle de vazamento e recolhimento de produtos químicos.
- O controle de um vazamento e conseqüente dano ambiental depende de tempo gasto na reunia dos recursos necessários para o combate, material que estará a disposição na viatura;
- Em caso de perda de produto, apesar de todas as medidas e material absorvente, o vazamento será eliminado com a utilização de massa epóxi nos furos dos tambores.
- Em caso de averia mecânica, os veículos ficarão isolados com sinalização adequada, determinando a área de risco;
- Em caso de vazamento maior com contaminação do solo, toda a área atingida será considerada de risco, e os produtos retirados para tambores e bombonas.



5. CLASSE DO PRODUTO TRANSPORTADO

5.1 Líquidos Inflamáveis (CLASSE 3)

As substâncias pertencentes a esta classe são de origem orgânica, como, por exemplo, hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos e cetonas, entre outros.

Para uma resposta mais segura às ocorrências com líquidos inflamáveis faz-se necessário o pleno conhecimento de algumas propriedades físico-químicas dos mesmos, antes da adoção de quaisquer ações. Algumas dessas propriedades e suas aplicações estão descritas a seguir:

A Ponto de fulgor - o conceito de fulgor está diretamente associado à temperatura ambiente de 25°C e gerando um vazamento de um produto com ponto de fulgor de 15°C, o produto deve estar liberando vapores inflamáveis, bastando uma fonte de ignição para que ocorra um incêndio ou explosão. Se o ponto de fulgor do produto for de 30°C, este não deve estar liberando vapores inflamáveis;

B Limites de inflamabilidade - para que um gás ou vapor inflamável se queime é necessária que exista, além da fonte de ignição, uma mistura "ideal" entre o ar atmosférico (oxigênio) e o gás combustível. A quantidade de oxigênio no ar é praticamente constante, em torno de 21% em volume. Já a quantidade de gás combustível necessário para a queima, varia para cada produto e está dimensionada através de duas constantes: o Limite Inferior de Explosividade (LIE) e o Limite Superior de explosividade (LSE).

Os valores do LIE e LSE são geralmente fornecidos em percentagens de volume tomadas a aproximadamente 20°C a 1 atm. Para qualquer gás, 1% em volume representa 10000 ppm (partes por milhão). Pode-se então concluir que os gases ou vapores combustíveis só se queimam quando sua porcentagem em volume está entre os limites (inferior ou superior) de explosividade, que é a mistura "ideal" para a combustão.

Além do ponto de fulgor e do limite de inflamabilidade, outro fator relevante a ser considerado é a presença de possíveis fontes de ignição. Nas situações emergenciais estão presentes na maioria das vezes diversos tipos de fonte que podem ocasionar a ignição de substâncias inflamáveis. Entre elas merecem destaque:

- Chamas vivas;
- Superfícies quentes;
- Automóveis;

2º. TABELIONATO
OBS.: Ato de reconhecimento
ou autenticação no verso.



107201

- Cigarros;
- Faiscas por atrito;
- Eletricidade estática.

Nota 1 Especial atenção deve ser dada à eletricidade estática, uma vez que esta é uma fonte de ignição de difícil percepção. Trata-se, na realidade, do acúmulo de cargas eletrostáticas que, por exemplo, um caminhão-tanque adquire durante o transporte.

Se, por algum motivo, o produto inflamável, seja líquido ou gás, tiver que ser transferido, deve ser necessário aterrar e conectar entre si, de modo a evitar a ocorrência de uma diferença de potencial, o que pode gerar uma faísca elétrica representando assim uma situação de alto potencial de risco.

Por questões de segurança muitas vezes não é recomendável a contenção de um produto inflamável próximo ao local do vazamento, de modo a se evitar concentrações altas de vapores em locais com grande movimentação de pessoas ou equipamentos.

Nota 2 Assim como os equipamentos de medição, todos os demais, como lanternas e bombas, devem ser intrinsecamente seguros.

6.1 Procedimentos em Casos de Emergência

A princípio adotam-se os seguintes procedimentos:

1. Verifique a Ficha de Emergência do produto.
2. Operadores devem vestir roupas de nível B e proteção respiratória com filtro GA Com modo
3. Evite entrar na nuvem (gas, vapores).
4. Isole a área do local do acidente com fita zebraada.
5. Tome medidas rigorosas nos locais desfavoráveis ao vento, inclusive se for necessário aumente a área de isolamento.
6. Se houver poças de líquidos, tenha atenção especial, pois há possibilidade de formar misturas explosivas.
7. Não permita fontes de ignição, veículos, superfícies quentes, fósforo, cigarros e airtos próximos ao local.
8. Monitore toda área dentro e fora de isolamento, para identificação da presença de gases ou vapores inflamáveis ou tóxicos.
9. Inspeccione os recipientes para verificar possíveis vazamentos.
10. Se for verificados perfuração simples e pequena ou furos irregulares:

2º. TABELIONATO
OBS.: Ato de reconhecimento
ou autenticação no verso.



108201

- Utilize batoques de polipropileno(furos)
- Utilize cunhas (rasgos, trincas, rachaduras).
- Utilize massa vedante(epóxi submarina).

11. Para absorver o produto de forma a minimizar a área contaminada, utilizar vermiculita.

12. Os resíduos que forem coletados deverão ser embalados, devidamente sinalizados e identificado para descarte.

6.2 Procedimentos para descontaminação de pessoas e EPI'S

1 Lave a vestimenta de proteção com água em abundancia, esfregando com escova

2 Retire a vestimenta de proteção e acondicione-a em sacos plásticos

3 Remova a proteção respiratória e acondicione-a em sacos plásticos

4 Troque as roupas internas por roupas limpas e acondicione-a em sacos plásticos

5 Lave as mãos, unhas, boca e nariz.

6.3 Procedimento em casos de pessoas contaminadas – primeiros socorros

1 Remova a vitima para ar fresco e solicite assistência medica

2 Se a vitima não estiver respirando ou se a respiração for difícil administre oxigênio.

3 Remova e isole imediatamente todas as roupas e calçados contaminados

4 Em caso de contato com o produto lave imediatamente a pele ou olhos com água corrente, durante pelo menos 15 minutos. É de extrema importância a rápida remoção do produto da pele.

5 Mantenha a vitima imóvel e agasalha para conservar a temperatura normal do corpo.

6 Mantenha a vitima em observação, visto que alguns efeitos podem ser retardados.



AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia fotostática que confere com o original que me foi apresentado. Criciúma-SC, terça-feira, 8 de setembro de 2020.

Francisco da Costa e Silva Passos - Escrevente Notarial
 Valor: R\$4,00 + Selo: R\$2,30 = Total: R\$6,30. 897890
 Sistema Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FTL46128-TGGO
 www.cartoriocriciúma.com.br - Consulte em: sei0.tjsc.jus.br



109201

6.4 RELAÇÃO DOS VEÍCULOS TRANSPORTADOS.

MODELO	RENAVAM	PLACA
M.BENS/L 1111	549089551	LZL6047
M.BENS/LK 1113	418864349	MAH 3087

RELAÇÃO DO PRODUTO TRANSPORTADOS E CLASSIFICAÇÃO DA ONU.

PRODUTO	N. DA ONU
Emulsão asfáltica RR - 2C	3082
Asfalto Diluído de petróleo	1999

Francisco da Costa e Silva Passos

CONFER
Construtora Fernandes LTDA.

M. J. Fernandes
CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA.

MOACIR JOSÉ FERNANDES
Administrador / Eng. Civil / Resp. Técnico
CREA/SC Reg. nº. 007849-2 - R.G. 97.359/ASP
CPF: N.º. 047.579.479-88

110201

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE CRICIÚMA
Tabelião: Oziel Francisco de Sousa
Rua Santo Antônio, 141 - Centro - Criciúma/SC
FONE: 9801-440 - Fone/fax: (48) 3046.7400



AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia fotostática que confere com o original que me foi apresentado. Criciúma-SC, terça-feira, 8 de setembro de 2020.



Francisco da Costa e Silva Passos - Escrevente Notarial
Valor: R\$4,00 + Selo: R\$2,80 = Total: R\$6,80. 897890
Blo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FTL46129-WPBY
www.cartoriocriciúma.com.br - Consulte em: selo.tjsc.jus.br



TABELA DE INCOMPATIBILIDADE QUÍMICA PARA O TRANSPORTE POR MEIO TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS

Rev.3, ago/15

Classe subclasse	2.1	2.2	2.3	3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	8	9
2.1	E	E	A	E	B	E	E	E	C	D	E	E	E
2.2	E	E	E	E	B	E	E	E	C	E	E	E	E
2.3	A	E	E	A	A ou B	A	A	A	A ou C	E	E	A	E
3	E	E	A	E	B	E	E	E	C	D	E	E	E
4.1	B	A	A ou B	E	B	B	B	B	B ou C	B ou D	B	X	B
4.2	E	E	A	E	B	E	E	E	C	D	E	X	E
4.3	E	E	A	E	B	E	E	E	C	D	E	X	E
5.1	E	E	A	X	B	E	E	E	C	D	E	X	E
5.2	C	C	A ou C	C	B ou C	C	C	C	C	C ou D	C	X	C
6.1	D	E	E	D	B ou D	D	D	D	C ou D	E	E	E	C
6.2	E	E	E	E	B	E	E	E	C	E	E	D	E
8	E	E	A	E	X	X	X	X	C	E	E	E	E
9	E	E	E	E	B	E	E	E	C	E	E	E	E

Legenda

- X Incompatível
- A incompatível com produtos da classe 2.3 que apresentem toxicidade por inalação LC50 ou CL50 < 1000 ppm
- B incompatível apenas para os produtos da subclasse 4.1 com os seguintes números da ONU: 3221, 3222, 3231 e 3232
- C incompatível apenas para os produtos da subclasse 5.2 com os seguintes números da ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112
- D incompatível apenas para os produtos da subclasse 6.1 de grupo de embalagem I
- E Em caso de incompatibilidade química dentro de classe ou subclasse de produtos perigosos, ver item 4.4 da NBR 14619:2009

- Notas**
1. No caso da subclasse 2.3, a toxicidade inalatória (LC50 ou CL50) deve ser indicada na ficha de emergência do produto conforme item 4.3.4 e da ABNT NBR 7503.
 2. As incompatibilidades químicas previstas na Norma NBR 14619:2009 são informadas no campo "Aspectos" da ficha de emergência, conforme ABNT NBR 7503.
 3. De acordo com a NBR 14619:2009, os critérios de incompatibilidade desta Norma podem ser orientativos em relação ao armazenamento, desde que observados as normas e os regulamentos de segurança específicos aplicáveis.
 4. Critérios de incompatibilidade química definidos na Tabela A.3 da Norma NBR 14619:2009. Consultar Tabela B.1 da NBR 14619:2009 para discriminar o indicado na Tabela A.3

www.demartiniambiental.com.br

2º. TABELIONATO

OBS.: Ato de reconhecimento ou autenticação no verso.




111201



Anexo 5

Modelo de Fixação de Rótulo de Risco e Painel de Segurança

Painel de Segurança








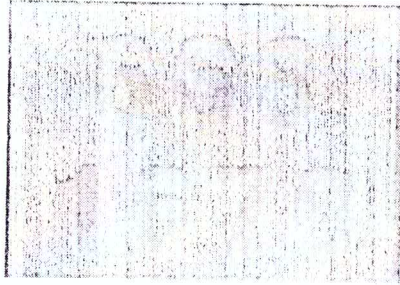


Rótulo de Risco

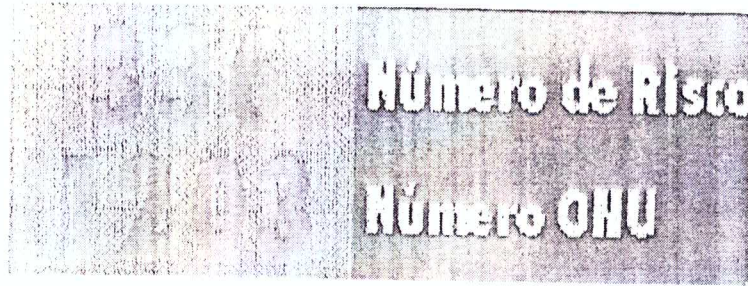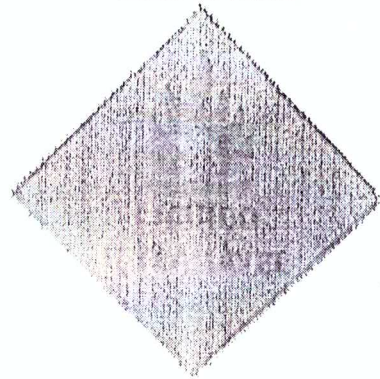

2

112201

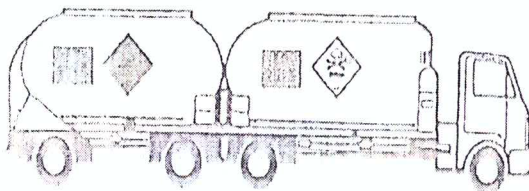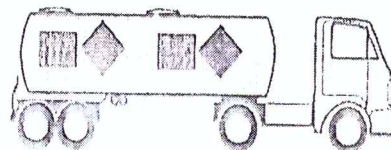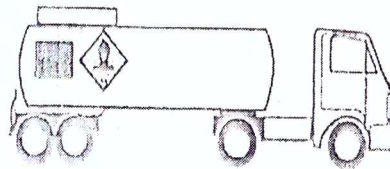

Handwritten signature

2º. TABELIONATO

OBS.: Ato de reconhecimento ou autenticação no verso.



Anexo 6

Exemplo de Kit de Emergência para Transporte de Produtos Químicos

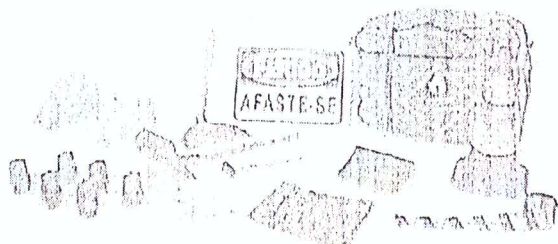


Foto Ilustrativa

- 01 Capacete
- 01 Avental de PVC
- 01 Máscara com Filtro
- 01 Bota de Borracha
- 01 Luva de PVC
- 01 Óculos Ampla Visão
- 01 Manta Absorvente
- 01 Lanterna com Pilhas
- 01 Rolo de Fita Zebrada com 100 metros
- 04 Cones de Sinalização com 50 centímetros
- 06 Dispositivo para sustentação da Fita (Cone)
- 04 Placas Perigo Afaste-se
- 01 Batoque de Madeira
- 02 Calços de Madeira
- 01 Jogo de ferramentas
 - alicate universal de 8"
 - chave combinada 13
 - chave de fenda ou philips
- 01 Pá Antifaiscante
- 01 Enxada para produtos explosivos
- 01 Lona plástica 3x4 para produtos sólidos
- 01 Bolsa Grande (Bagum ou Lona)

Handwritten mark

Exemplo de Kit de Emergência para Caminhão Tanque



Foto Ilustrativa

- 01 Capacete
- 01 Avental de PVC
- 01 Par de Botas de Borracha
- 01 Máscara com Filtro
- 01 Par de Luvas de PVC
- 01 Óculos Ampla Visão
- 01 Lona Abafadora
- 01 Lanterna a Prova de Explosão
- 01 Rolo de Fita Zebrada com 50 metros
- 10 Cones de Sinalização com 50 centímetros
- 04 Placas Perigo Afaste-se
- 06 Porta Tudo
- 02 Calços de Madeira
- 01 Pá Antifaiscante
- 01 Enxada Antifaiscante
- 01 Balde com Cordoalho
- 01 Cabo Terra
- 01 Bolsa Grande

2º. TABELIONATO
OBS.: Ato de reconhecimento
ou autenticação no verso.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

CONFER
Construtora Fernandes LTDA.

CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA.

MOACIR JOSÉ FERNANDES
Administrador / Engº Civil / Resp. Técnico
CREA/SC Reg. nº. 003849-2 / R.O. nº. 589/2009
CPF. Nº. 047.679.179-58

Handwritten signature





Autenticidade

ART N° 4758128-5

A.R.T. Anotação de Responsabilidade Técnica

ART autenticada eletronicamente via CREA

Contratado
 ENGENHEIRA AMBIENTAL 091680-9 Empresa Executora
 ELISANGELA SALVARO
 RUA GERAL S/N SIDEROPOLIS
 RIO PATRIMONIO 88860-000 SC Fone Fax
 Fone: 483433-7698 Fax: -- CPF: 031.758.979-24 Normal
 eli_salvaro@yahoo.com.br

Contratante
 CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA 75504974000154
 RUA ARRANGUA N° 760
 CENTRO CRICIUMA SC
 88201-600 34335001

Resumo do Contrato
 CONTROLE AMBIENTAL PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL, APRESENTADO À FATMA - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CRICIUMA -SC.

Início em: 27/06/2013 Término em: 27/07/2013 Honorários: R\$1.500,00 Valor Obra/Serviço: R\$1.500,00

Identificação da Obra/Serviço
 CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA 75504974000154
 RODOVIA SC 447
 FICRITA SIDEROPOLIS SC
 88860-000 34335001

Assinaturas

 CRICIUMA 27/06/2013 ELISANGELA SALVARO 031.758.979-24	 CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA 75504974000154
--	---

Este documento anota perante o CREA-SC, para efeitos legais, o contrato esboçado no verbal realizado entre as partes (Lei 6.496/77)

Reservado ao Responsável Técnico

ART: 4758128-5

Participação Técnica
 Individual
 Atividades: Objeto: Classificação: Quantidade: Unidade:

Entidade de Classe: ACEF

Regularização:

Descrição Complementar:

2º. TABELIONATO
 OBS.: Ato de reconhecimento ou autenticação no verso.

Este documento só terá fé Pública se estiver devidamente cadastrado e quitado junto ao CREA-SC. Para obter: www.crea-sc.org.br
 Este documento foi autenticado eletronicamente, estando sujeito a verificações conforme resolução 1025/09 CONFEP e demais legislações aplicáveis.

As assinaturas devem ser a próprio punho, originais e preferencialmente com caneta azul, acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5.296/2004, as atividades profissionais de minha relação.



114201



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS



01 ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO (OIA-PP)
EMPRESA CRICIUMENSE DE INSPEÇÕES VEICULARES LTDA
EPP
CNPJ: 09.016.349/0001-95
OIA-PP: 0622 - FONE: (48) 3443-7943
IMIGRANTE SÓNEGO, 100 - PINHEIRINHO
CEP: 88805130 - CRICIÚMA / SC
E-MAIL: cricluma2@grupoautotest.com.br



A0030737

Form with fields: 02 DATA DE VENCIMENTO 13/03/21, 03 PROPRIETÁRIO DO EQUIPAMENTO RODoviÁRIO CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA - 75534974000154, 04 NÚMERO DO CHASSI 34403312364752, 05 PLACA DE LICENÇA MAH3087, 06 RENAVAM 418864349, 07 FABRICANTE DO EQUIPAMENTO BOMAG, 08 DATA DA CONSTRUÇÃO NOV/2011, 09 Nº DE EQUIPAMENTO A49692 - 09, 10 DATA DA INSPEÇÃO PERIÓDICA 13/03/20, 11 DATA DA PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA 13/03/21, 12 Nº DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 0622-00034463, 13 Nº DO RNC 0622-00034463, 14 APLICADOR DO REVESTIMENTO INTERNO NA, 15 DOCUMENTOS(S) DE INSPEÇÃO RTQ 71, 16 EQUIPAMENTO APTO A TRANSPORTAR PRODUTO(S) PERIGOSO(S) DO(S) SEGUINTE(S) GRUPO(S) 27G, 17 Nº DO LACRE 0001064, 18 TIPO DE EQUIPAMENTO TANQUE DE CARGA, 19 Nº DE COMPARTIMENTOS 1, 20 Nº DO CIPP (ANTERIOR) 1483716, 21 LOCAL DE INSPEÇÃO (LI) 0622-001/CRICIÚMA/SC, 22 NÚMERO DO CIPP N/A, 23 ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS (OCP) N/A, 24 DATA DE VENCIMENTO N/A, 25 Nº DE EQUIPAMENTO N/A, 26 FAMÍLIA N/A, 27 EQUIPAMENTO APTO A TRANSPORTAR PRODUTO(S) PERIGOSO(S) DO(S) SEGUINTE(S) GRUPO(S) NA, 28 NOME/ASSINATURA/Nº DO CREA OU CFT/Nº DO INSPECTOR (OIA-PP) Matheus Venturini de Mattia / CFT 08867335960 / 08867335960, 29 NOME/ASSINATURA/Nº DO CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO OU Nº DO CREA OU CFT DO SUPERVISOR TÉCNICO (OIA-PP) Matheus Venturini de Mattia / CREA 08867335960 /

INMETRO

GRÁFICA: PRIMI TECNOLOGIA LTDA / CNPJ: 05.218.494/0001-07

116201

30 OBSERVAÇÕES:

2º. TABELIONATO
OBS.: Ato de reconhecimento ou autenticação no verso.

Handwritten signature and initials in blue ink.

"QUANDO O VEÍCULO OU EQUIPAMENTO FOR ENVOLVIDO EM ACIDENTE OU APRESENTAR VAZAMENTO DO PRODUTO PERIGOSO TRANSPORTADO, DEVE SER RETIDO O SEU CIPP E ENVIADO AO INMETRO"
"NA" (NÃO APLICÁVEL)

"Este certificado tem validade prorrogada, por 30 (trinta) dias, a partir da sua data de vencimento, aplicável somente nos casos em que o veículo rodoviário estiver em viagem de retorno, para a sua base, considerando ainda que o seu equipamento rodoviário esteja vazio e contaminado (com resíduos)."

VIDE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR - CIV Nº 1471832, EM ANEXO.

Matheus Venturini de Mattia
Técnico em Manutenção Automotiva
CFT 08867335960

Matheus Venturini de Mattia
Técnico em Manutenção Automotiva
CFT 08867335960

344033-12-364752





CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR - CIV

Nº 1.641.068

01 ORGANISMO DE INSPEÇÃO VEICULAR ACREDITADO (OIVA)
EMPRESA CRICIUMENSE DE INSPEÇÕES
 OIVA Nº 120
 IMIGRANTE SÔNEGO, 100, 100
 (48) 3443-7943
 CRICIÚMA - SC
 CNPJ: 09.016.349/0001-96

02 PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA		03 CNPJ / CPF 75.534.974/0001-54	
04 ENDEREÇO Preenchimento não necessário, conforme artigo 3º da Resolução Contran n.º 310/2009.			
05 MUNICÍPIO CRICIÚMA	06 UF SC	07 CEP Preenchimento não necessário conforme artigo 3º da Resolução Contran n.º 310/2009	08 TELEFONE / FAX / E-MAIL 048-34335001
09 ESPÉCIE / TIPO CARGA/CAMINHÃO/Mec Operacional		10 MARCA / MODELO / VERSÃO M.BENZ/LK 1113	
11 POT / CIL 143 cv/0cc	12 COR AZUL	13 COMBUSTÍVEL Diesel	14 LOTAÇÃO NA
15 PLACA MAH3087	16 TARA NA	17 PBT NA	18 CMT NA
19 ANO DE FAB. / MOD. 1977/1977	20 NÚMERO DO CHASSI 34403312364752		
21 DATA DE INSPEÇÃO 14/07/2020	22 DATA DE EMISSÃO 14/07/20	23 DATA DE VENCIMENTO 14/11/2020	24 Nº DO COMPROVANTE FISCAL (OIVA) 24832
25 DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA (INMETRO) RTQ-05 - Inspeção de veículos Rodoviários Destinados ao Transporte de Produtos Perigosos.		26 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO INSPETOR (OIVA) Felipe Cavalari Domiciano Técnico em Eletromecânica CPF 09533929907	
27 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (OIVA) Carlo Raminski Engº Mecânico / Dpto. Técnico CREA/SC 111486-2		O VEÍCULO RODOVIÁRIO ACIMA FOI INSPECIONADO CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE DO INMETRO PARA INSPEÇÃO VEICULAR, VISANDO ATESSTAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS NAS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO E AMBIENTAIS VIGENTES. OS REQUISITOS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO NÃO ESTÃO COBERTOS POR ESTE CIV. ESTE CIV NÃO PRESSUPE QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DADA PELO OIVA RELATIVA AOS COMPONENTES E SISTEMAS INSPECIONADOS, NEM INSENTA O FABRICANTE E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO DE SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AOS DANOS, MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO. INMETRO/CRICIÚMA - RUA SANTA ALEXANDRINA, 148 - STANDARD - RIO COMPRODORJ - CEP 20261-232 TEL: (0800) 286-1818 / (21) 2583-2640/2970 WWW.INMETRO.GOV.BR	

1º Tabelionato de Notas e Protestos da Comarca de Criciúma
 Tabelião: Carlos Alberto Cordeiro dos Santos
 Rua Felipe Schmidt, 140, Centro de Criciúma/SC. CEP: 88801-140. Fone/Whats: (48) 3443-4001

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia fotostática que confere com o original que me foi apresentado.

Em test. da verdade. Criciúma, 16 de Julho de 2020

DIMITRI VASCONCELLOS PONSONI - ESCRIVENTE
 Emol: 4,00 + Selo: 2,80 = 6,80 RF
 Selo Digital de Fiscalização do Tipo NORMAL nº FUQ74075-ZBX2
 Confira os dados em www.tjsc.jus.br/selo

SERVAÇÕES:

ATENÇÃO: ESTE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR - CIV FOI EMITIDO BASEADO NAS CONDIÇÕES EM QUE O VEÍCULO SE ENCONTRAVA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, FICANDO A EMPRESA CRICIUMENSE DE INSPEÇÕES VEICULARES LTDA, S/A, ISENTO DE RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, FALHAS OU ALTERAÇÕES APÓS A INSPEÇÃO.

Quando se tratar de veículo rodoviário espécie (de tração) caminhão-tractor, este Certificado de Inspeção Veicular (CIV) substitui o Certificado de Inspeção para Transporte de Produtos Perigosos (CIPP)**

Os sistemas de freios deste veículo rodoviário foram devidamente inspecionados, considerando a sua massa em ordem de marcha"

Este certificado tem validade prorrogada, por 30 (trinta) dias, a partir da sua data de vencimento, aplicável somente nos casos em que o veículo rodoviário estiver em viagem de retorno, para a sua base, considerando ainda que o seu equipamento rodoviário esteja vazio e contaminado (com resíduos)"

Inspeção realizada conforme (portaria 457/2008 INMETRO e portaria 183/2010 INMETRO)

1º Tabelionato de Notas e Protestos da Comarca de Criciúma
 Tabelião: Carlos Alberto Cordeiro dos Santos
 Rua Felipe Schmidt, 140, Centro de Criciúma/SC. CEP: 88801-140. Fone/Whats: (48) 3443-4001

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia fotostática que confere com o original que me foi apresentado.

Em test. da verdade. Criciúma, 16 de Julho de 2020

DIMITRI VASCONCELLOS PONSONI - ESCRIVENTE
 Emol: 4,00 + Selo: 2,80 = 6,80 RF
 Selo Digital de Fiscalização do Tipo NORMAL nº FUQ74076-WW00
 Confira os dados em www.tjsc.jus.br/selo



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]